

Werkbon / Note de travail

Kopcabine 20195

Project / Projet :

125-0233
FACQ ZAVENTEM DRB - Services
SERV ONDER
Lucas Marcos De Vargas Azevedo

Klant / Client :

K01392
CDE
2 BB's staan op factuurlijnen!!!

Werf / Chantier :

FACQ CENTRE LOGISTIQUE
Chaussée de Louvain 561 1930
ZAVENTEM
Antonio Fabrizio 0498549808

Uitvoering / Exécution :

07/02/2026

LMD

Algemene informatie / Informations générales

☐ NL - Nederlands : ☒ FR - Français :
Cabinenummer / Numéro de cabine : 20195

- ☒ Onderhoud / Entretien
☐ 3-maandelijks bezoek / Visite trimestrielle
☐ Bijkomende werken / Travaux supplémentaires

Bijkomende werk / Travail supplémentaire 1
Bijkomende werk / Travail supplémentaire 2
Bijkomende werk / Travail supplémentaire 3
Bijkomende werk / Travail supplémentaire 4
Bijkomende werk / Travail supplémentaire 5
Bijkomende werk / Travail supplémentaire 6
Bijkomende werk / Travail supplémentaire 7
Bijkomende werk / Travail supplémentaire 8
Bijkomende werk / Travail supplémentaire 9


- ☒ Totale afschakeling / Coupure totale
☐ Partiële afschakeling / Coupure partielle
☐ Geen vrijschakeling / Pas de coupure

Uur onderbreking / Heure coupure : DNB/GRD : Fluvius
21:30
Keuring door ACEG / Réception par ACEG

- ☐ Conformiteitskeuring HS-cabine / Contrôle conformité cabine HT
☒ Periodieke keuring HS-cabine / Contrôle périodique cabine HT
☐ Relatistesten / Réception test relais de protection
☐ Risicoanalyse HS-cabine / Analyse des risques cabine HT
☐ Thermografie / Thermografie

Naam keuringsagent / Nom inspecteur : Yarik Van der Meulen - GSM +32 496 58 36 49
Uur van keuring / Heure du contrôle : 22:00

- ☐ Testkoffer klein mee te nemen
☐ Testkoffer groot mee te nemen
☐ Electrogeengroep te voorzien voor testen
☐ Testkoffer van keuringsorganisme wordt gebruikt

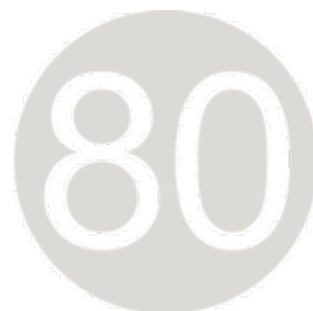

Opmerkingen en bijkomende info / Remarques et info supplémentaire :

Uur levering / Heure de livraison :

Bijkomende info / info supplémentaire :

Onderhoudsrapport / Rapport d'entretien

Metingen voor aanvang onderhoud / Mesures avant exécution entretien :

- ☒ Spanning / Tension 3 x 400V + N
- ☐ Spanning / Tension 3 x 230V
- ☐ Spanning / Tension 3 x 400V + N & 3 x 230V
- ☐ NVT kopcabine / PA cabine principale

Draaiveld / Champ tournant :

- | | |
|--|--------------------------------------|
| ☒ RECHTS / DROITE | ☐ LINKS / GAUCHE |
| Spanning / Tension L1 - N | 237V |
| Spanning / Tension L2 - N | 237V |
| Spanning / Tension L3 - N | 237V |
| Spanning / Tension L1 - L2 | 410V |
| Spanning / Tension L2 - L3 | 410V |
| Spanning / Tension L1 - L3 | 410V |

Ultrasoonmeting / Mesure ultrasonique

Opmerkingen / Remarques :

Samenstelling HS-cabine / Composition cabine HT

18 afbeeldingen raadpleegbaar in document bijlages

Aardingssysteem / Système mise à la terre

- ☐ TN-S
- ☐ TN-C
- ☐ TT
- ☐ IT
- ☒ Globale aarding / Terre globale TN-R


Bijkomende werken / Travaux supplémentaires

- ☐ Alle bijkomende werken werden zoals voorzien uitgevoerd / Tous les travaux supplémentaires ont été réalisés comme prévu.
- ☐ Niet alle bijkomende werken konden uitgevoerd worden / Tous les travaux supplémentaires n'ont pas pu être réalisés

Opmerkingen / Remarques :

Controlepunten cabine / Points de contrôle de la cabine

Inspectie HS-barenstel NIET VAN TOEPASSING / Inspection jeu de barres HT NON APPLICABLE
Inspectie LS-aansluitingen OK / Inspection raccordements BT OK
NVT
Isolatiemeting HS-barenstel / Mesure d'isolation jeu de barres HT
Isolatiemeting HS-zijde transfo / Mesure d'isolation transfo côté HT
NVT

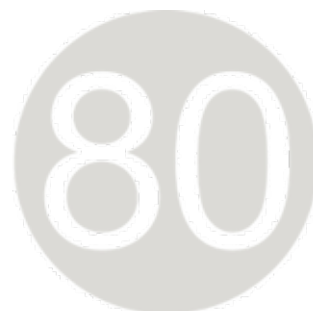

Controle lastschakelaar met zekeringen NIET
VAN TOEPASSING / Contrôle interrupteur-
fusibles HT NON APPLICABLE
Controle HS-automaat OK / Contrôle
disjoncteur HT OK
Test uitschakelspoel NIET VAN TOEPASSING /
Essai bobine de déclenchement NON
APPLICABLE
Test minimumspanningspoel OK / Essai bobine
à minima OK
Test transfo beveiliging OK / Essai protection
transfo OK
Controle dichtheid olietransformator OK /
Contrôle de l'étanchéité du transfo à huile OK
Reiniging HS-cellen OK / Nettoyage des cellules
HT OK

Veiligheidsonderdelen HS-cabine / Composants de sécurité cabine HT

HS-handschoenen OK / Gants HT OK
HS-schakelbankje OK / Tabouret HT OK
Bord eerste zorgen OK / Panneau premiers
soins OK
Bord 'Vitale 8' OK / Panneau '8 règles d'or' OK
Schakeltoebereiden OK / Manivelles de
manoeuvre OK
Noodverlichting OK / Éclairage de secours OK
Principeschema OK / Schéma de principe OK
Anti-paniekslot OK / Serrure anti-panique OK

Opmerkingen / Remarques :
5 afbeeldingen raadpleegbaar in document bijlages

Handtekening klant / Signature client




Naam / Nom :
Datum / Date :




Venegoni Thierry
07/02/2026


Venegoni

Bijlages

afbeeldingen - Samenstelling HS-cabine / Composition cabine HT

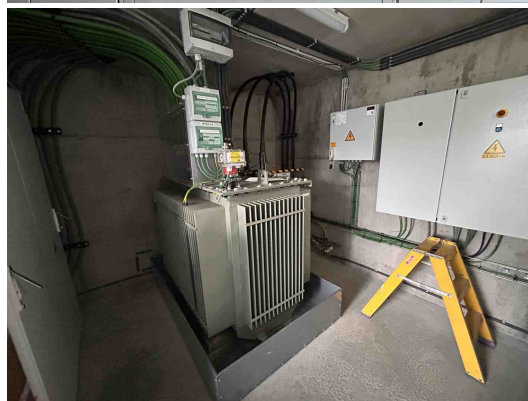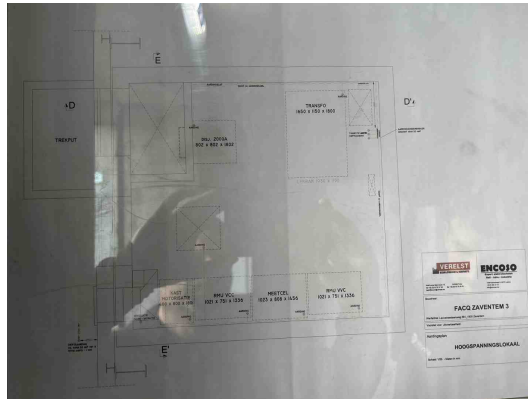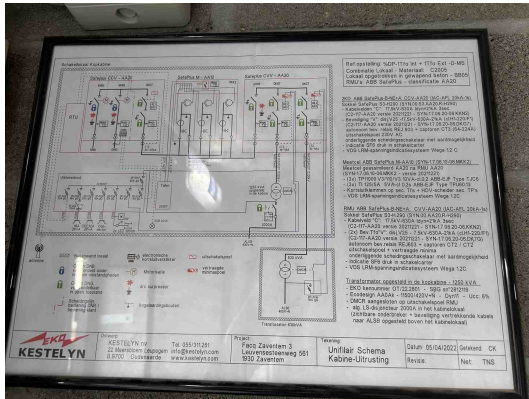

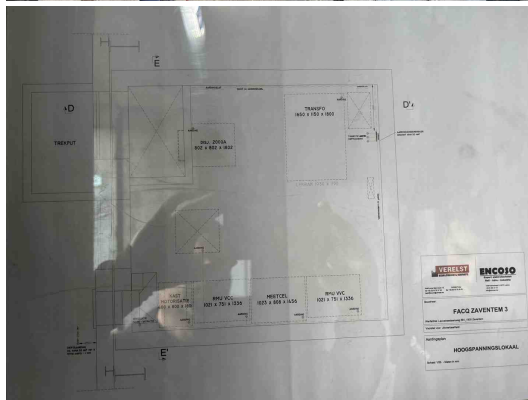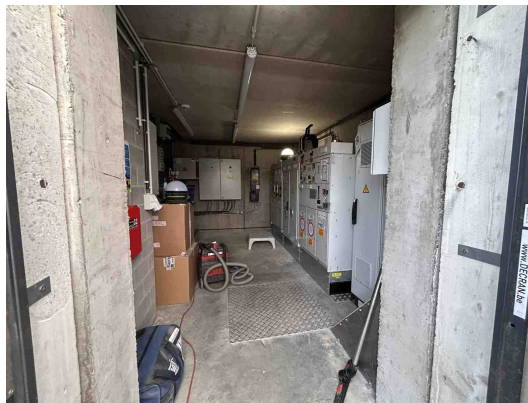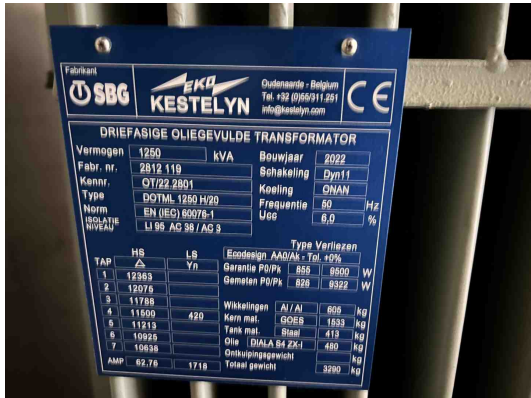

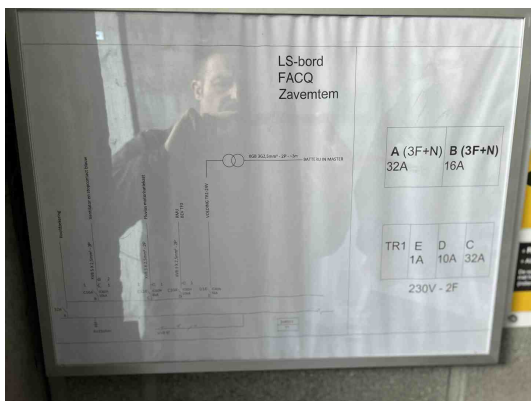

afbeeldingen - Veiligheidsonderdelen HS-cabine / Composants de sécurité cabine HT

